



# アンカー試験結果グラフ

工事名	五大地区急傾斜面防止工事		
現場名	五大地区		
試験名	適性試験		
アンカー名称	A-1		
試験年月日	2013年05月15日	注入年月日	2013年05月10日
tendon種別	SHS永久アンカー (S5-4)		
緊張時自由長	9500 (mm)	アンカー体長	5000 (mm)
tendon弾性係数	186.00 (kN/mm <sup>2</sup> )	断面積	394.80 (mm <sup>2</sup> )
管理限界値	理論値: 59.51 (mm)	上限値: 65.46 (mm)	下限値: 53.56 (mm)
実測値	塑性変位量: 4.10 (mm)	弾性変位量:	69.60 (mm)


時間-荷重曲線

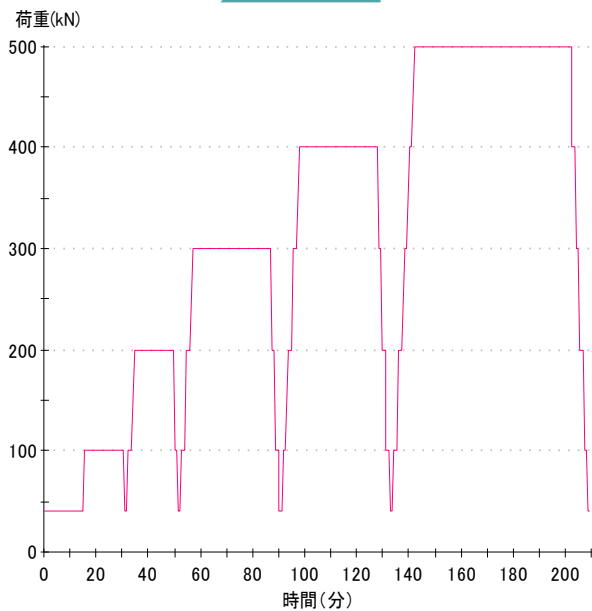

時間-変位量曲線

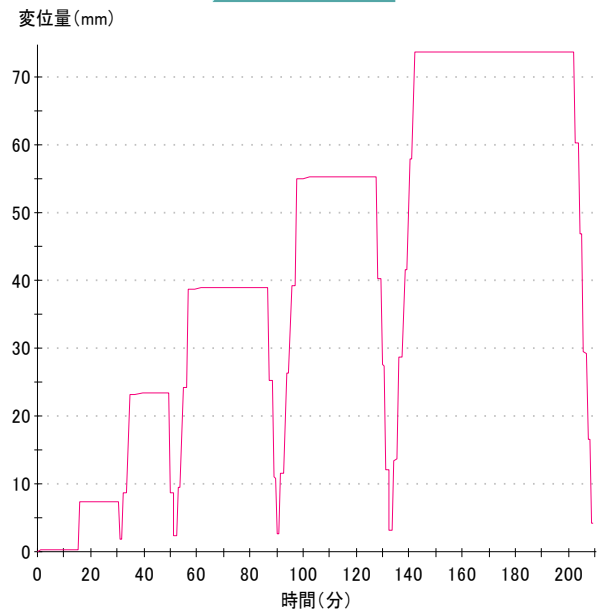

荷重-塑性・弾性変位量曲線

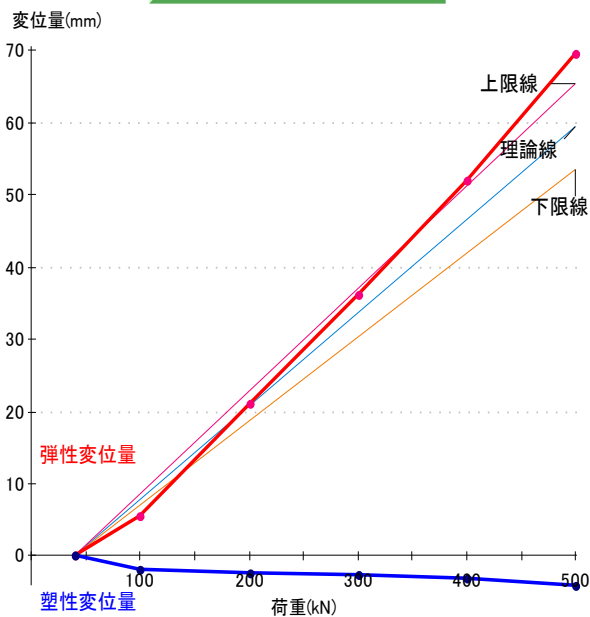

荷重-変位量曲線

